



БЭС "Мурена" ЮСДП.425119.001

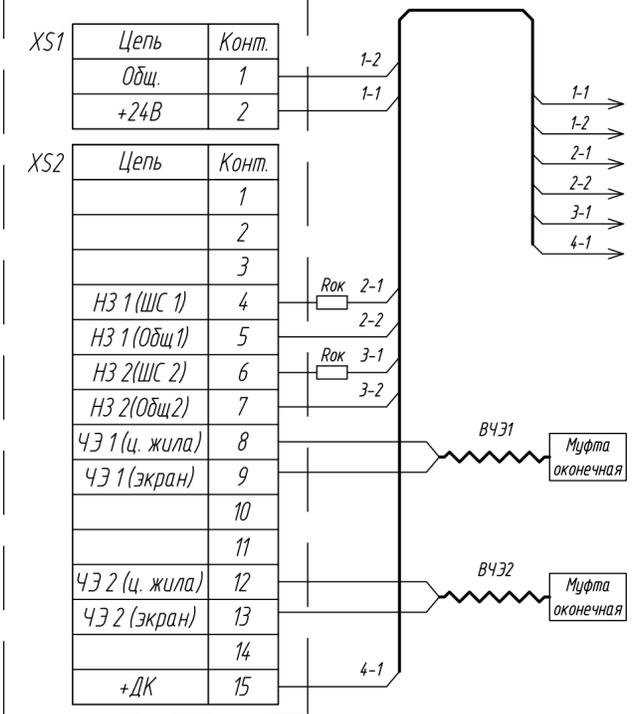


к оборудованию системы сбора и обработки информации, источнику питания 24 В

БЭС "Мурена-01" ЮСДП.425119.001-01

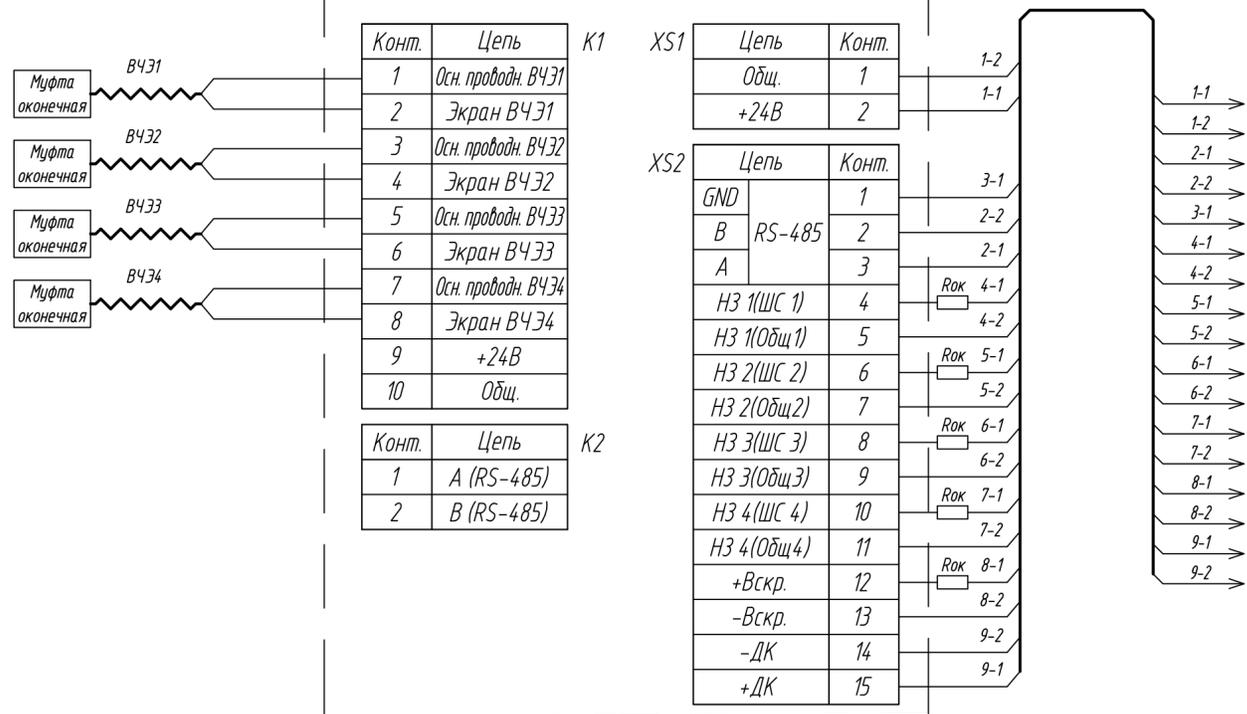

к оборудованию системы сбора и обработки информации, источнику питания 24 В, оборудованию в линии RS-485

БЭС "Мурена-02" ЮСДП.425119.001-02

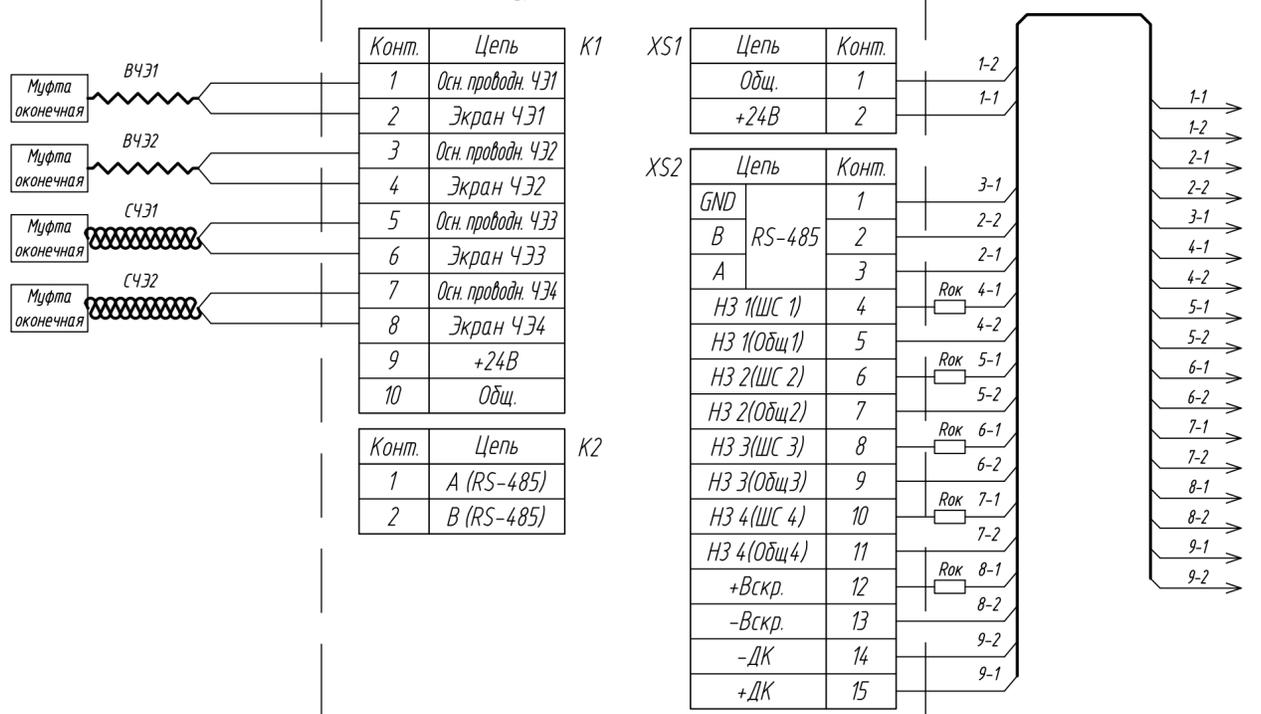

к оборудованию системы сбора и обработки информации, источнику питания 24 В, оборудованию в линии RS-485

- Отличительной особенностью изделия "Мурена-02" ЮСДП.425119.001-02 является возможность подключения и работы как с вибрационным чувствительным элементом, так и с сейсмическим чувствительным элементом. На каждый из четырех каналов можно подключить ВЧЗ, либо СЧЗ.
- Тип ВЧЗ и СЧЗ определить на этапе разработки проекта.
- Марку и длину кабеля определить на этапе разработки документации.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- Оконечный резистор выбрать в зависимости от используемой системы сбора и обработки информации.

АО "ЮМИРС"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Дата				
Разраб.	Типовые проектные решения			Стадия
Проверил				Лист
				Листов
ГИП	Схема подключения извещателя серии "Мурена"			
Н.контр.				